

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号
特開2015-114804
(P2015-114804A)

(43) 公開日 平成27年6月22日 (2015. 6. 22)

(51) Int.Cl.
G06Q 50/06 (2012.01)
E03B 1/00 (2006.01)

F I
G06Q 50/06
E03B 1/00

テーマコード (参考)
5 L 0 4 9
A

審査請求 未請求 請求項の数 11 O L (全 25 頁)

(21) 出願番号	特願2013-255733 (P2013-255733)	(71) 出願人	000005108
(22) 出願日	平成25年12月11日 (2013. 12. 11)		株式会社日立製作所
		(74) 代理人	110001689
			青陵特許業務法人
		(72) 発明者	小泉 賢司
			東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 株
			式会社日立製作所内
		(72) 発明者	足立 進吾
			東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 株
			式会社日立製作所内
		(72) 発明者	高橋 信補
			東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 株
			式会社日立製作所内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 水運用および配水制御システム

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】送配水系統全体で消費電力量が最小となる送水ポンプ及び配水ポンプの運転スケジュールを実現する。

【解決手段】取水から需要家までの送配水系と、前記送配水系を制御する計画装置と、前記計画装置に接続された記憶装置群と、前記計画装置との間で信号を送受信する入出力装置とから成る水運用および配水制御システムであって、前記計画装置は配水所から需要家までの配水系において、ポンプの吐出圧及び配水所からの配水量の計画である配水計画を立案する配水制御部と、取水源から配水所までの送水系における管路内の流量の計画である水運用計画を立案する水運用計画立案部と、前記水運用計画立案部及び前記配水制御部の立案結果を修正する連携部と、を備えており、前記計画装置は、前記配水制御部、前記水運用計画立案部、及び、前記連携部の処理を反復して実行することで目的関数が最小のポンプの運転スケジュールを定めるための送配水計画を立案する。

【選択図】 図 1

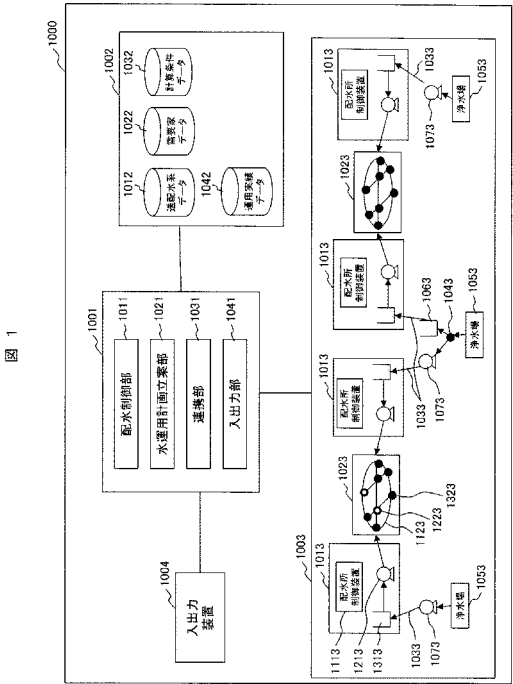

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

取水から需要家までの送配水系と、
前記送配水系を制御する計画装置と、
前記計画装置に接続された記憶装置群と、
前記計画装置との間で信号を送受信する入出力装置とから成る水運用および配水制御システムであって、
前記計画装置は、
配水所から需要家までの配水系において、ポンプの吐出圧、及び、配水所からの配水量の計画である配水計画を立案する配水制御部と、
取水源から配水所までの送水系における管路内の流量の計画である水運用計画を立案する水運用計画立案部と、
前記水運用計画立案部及び前記配水制御部の立案結果を修正する連携部と、
を備えており、
前記計画装置は、前記配水制御部、前記水運用計画立案部、及び、前記連携部の処理を反復して実行することで、目的関数が最小のポンプの運転スケジュールを定めるための送配水計画を立案する処理を実行することを特徴とする水運用および配水制御システム。

10

【請求項 2】

前記請求項 1 に記載した水運用および配水制御システムにおいて、
前記記憶装置群は、送水及び配水に係る送配水設備のデータを記憶した送配水系データ記憶装置と、
需要家の位置及び需要量から成る需要量データを記憶した需要家データ記憶装置と、
前記水運用計画立案部及び前記配水計画立案部の実行にあたり利用する計算条件データおよび制約データを記憶した計算条件記憶装置と、
を備えていることを特徴とする水運用および配水制御システム。

20

【請求項 3】

前記請求項 2 に記載した水運用および配水制御システムにおいて、
前記送配水設備は、浄水場、配水所、浄水場及び／又は配水所に設置された送水ポンプ及び／又は配水ポンプ、送水管分岐点、送水管、配水管分岐点、及び／又は、配水管を含んでおり、
前記送配水系データ記憶装置が、前記浄水場、前記配水所、浄水場及び／又は配水所に設置された前記送水ポンプ、前記送水管分岐点、及び／又は、前記送水管のデータから成る送水系データと、そして、前記配水所、配水所に設置された前記配水ポンプと、前記配水管分岐点と、前記配水管と、配水管に接続された前記需要家とから成る配水系データを記憶しており、
前記計算条件データ記憶装置が、前記送水系データから水運用計画立案のための最適化問題を定式化するための制約および目的関数の記述方法と、前記配水系データから配水計画立案およびと出圧決定のための最適化問題を定式化するための制約および目的関数の記述方法と、前記送配水設備の消費電力量を計算するためのモデルと、
前記送配水設備を動作させるための制約とを記憶しており、そして、
前記需要家データ記憶装置が、一日の需要量パターンを記憶していることを特徴とする水運用および配水制御システム。

30

40

【請求項 4】

前記請求項 3 に記載した水運用および配水制御システムにおいて、
前記水運用計画とは、前記配水所が、予め定められた配水量の配水を実現するために必要な配水池の水位を満足するように、前記取水源から前記配水所までの前記送水系における管路の流量を定めた計画であり、
前記配水計画とは、前記配水系において前記計算条件データ記憶装置に記憶された制約データを満足するように前記配水所からの配水量を定めた計画であって、
前記送配水計画とは、前記送配水系全体での管路の流量を定めた計画であって、

50

前記演算装置が、

(1) 前記配水制御部が、前記配水系データ及び前記制約データを入力として数理計画問題を定式化して、前記問題を解くことで前記吐出圧及び前記配水計画を決定する配水制御処理と、

(2) 前記水運用計画立案部が、前記配水計画により定められた配水所からの配水量および送水系データを入力として数理計画問題を定式化して、前記問題を解くことで前記水運用計画を立案する水運用計画立案処理と、

(3) 前記連携部が、前記送配水計画を、送配水計画を修正する範囲を探索により特定する探索処理と、前記特定された配水所の配水量及び前記配水所へ送水している浄水場との間で管路の流量を、前記制約データに違反しないよう、かつ、前記送水系及び前記配水系の全体で前記所定の目的が改善されるよう修正する管路流量最適化処理とから成る連携処理とを実行し、

もって、前記計算条件データに記載された回数又は消費電力量の削減が不可能となるまで順番に反復することで、前記配水計画および前記水運用計画が、目的関数を最小化するようにポンプの運転スケジュールを定めるように修正することを特徴とする水運用および配水制御システム。

【請求項 5】

前記請求項 4 に記載した水運用および配水制御システムにおいて、

前記連携処理における探索処理が、配水の電力コストの比が配水所間で最も高い配水管網を探索の始点とすることを特徴とする水運用および配水制御システム。

【請求項 6】

前記請求項 4 に記載した水運用および配水制御システムにおいて、

前記連携処理における探索処理が、探索の始点から送配水系を任意の距離だけ探索する間に発見した送配水設備を、送配水計画の修正範囲とすることを特徴とする水運用および配水制御システム。

【請求項 7】

前記請求項 4 に記載した水運用および配水制御システムにおいて、

前記目的関数が、消費電力量または電力料金であることを特徴とする水運用および配水制御システム。

【請求項 8】

前記請求項 4 に記載した水運用および配水制御システムにおいて、さらに、

前記システムを稼動した際の実績値を記憶する実績値記憶装置を備えることを特徴とする水運用および配水制御システム。

【請求項 9】

前記請求項 4 に記載した水運用および配水制御システムにおいて、

前記配水制御部が、前記配水制御処理において、前記配水系データおよび前記制約データを入力として数理計画問題を定式化して、前記問題を解き二つ以上の配水計画の候補を出力する配水制御処理を行うことを特徴とする水運用および配水制御システム。

【請求項 10】

前記請求項 1 に記載した水運用および配水制御システムにおいて、更に、表示装置を備えており、当該表示装置は、前記計画装置から、

前記送配水設備のデータと、

前記需要家データと、

前記演算装置が計算した消費電力量のデータと、

を受信し、当該受信した前記データを前記表示装置に表示するための処理を実行することを特徴とする水運用および配水制御システム。

【請求項 11】

前記請求項 4 に記載した水運用および配水制御システムにおいて、

前記計画装置は、

ユーザが入力装置を介して送信した起動命令を受信して処理を開始する機能と、

前記計画装置の前記配水制御処理と、前記水運用計画立案処理と、前記連携処理の実行前にユーザの入力を受けて前記記憶装置群が記憶するデータを修正する機能と、を備えていることを特徴とする水運用および配水制御システム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、水運用計画の立案および配水制御を実行するシステムに関する。

【背景技術】

【0002】

以下の特許文献1には、送水ポンプの運転に適している運転スケジュールを策定することができるようになる技術が記載されている。 10

【0003】

また、以下の特許文献2には、リアルタイムのプロセスデータにより配水管網の状態をシミュレーションし、各配水注入点を含む操作点に対して最適な操作量を自動的に算出して設定可能な配水コントロールシステムを実現する技術が記載されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開2007-70829号公報

【特許文献2】特開2006-104777号公報 20

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

上記の特許文献1に記載の送水運用制御装置では、送水系統を構成している配水池における水需要量を満足するように、送水系統においてポンプの動力コストが最小の運転スケジュールを策定することができる。しかしながら、配水池から先に存在する個々の需要家に対して配水するための配水系統におけるポンプの運転スケジュールには言及していない。そのため、配水系統が多点注入の系である場合、当該特許文献1の技術により定められた配水池の容量に従い配水すると、送配水系統全体で動力コストが最小ではないことがある。 30

【0006】

他方、上記の特許文献2に記載の配水コントロールシステムでは、複数の配水注入点を有する配水管網において、入力された配水計画に基づいて末端圧が一定であるようにポンプの操作量を決定できる。しかしながら、消費電力量については言及されておらず、決定したポンプの操作量が消費電力最小の運用を達成できるとは限らない。

【0007】

そこで、本発明は、上述した従来技術における問題点を解消するためになされたものであり、その目的は、送配水系統全体で消費電力量が最小となる送水ポンプおよび配水ポンプの運転スケジュールの決定を実現するための配水計画が立案可能な水運用および配水制御システムを提供することにある。 40

【課題を解決するための手段】

【0008】

上述した目的を達成するため、本発明によれば、例えば、請求項にも記載するように、取水から需要家までの送配水系と、前記送配水系を制御する計画装置と、前記計画装置に接続された記憶装置群と、前記計画装置との間で信号を送受信する入出力装置とから成る水運用および配水制御システムであって、前記計画装置は、配水所から需要家までの配水系において、ポンプの吐出圧、及び、配水所からの配水量の計画である配水計画を立案する配水制御部と、取水源から配水所までの送水系における管路内の流量の計画である水運用計画を立案する水運用計画立案部と、前記水運用計画立案部及び前記配水制御部の立案結果を修正する連携部と、を備えており、前記計画装置は、前記配水制御部、前記水運用 50

計画立案部、及び、前記連携部の処理を反復して実行することで、目的関数が最小のポンプの運転スケジュールを定めるための送配水計画を立案する処理を実行する水運用および配水制御システムが提供される。

【発明の効果】

【0009】

上述した本発明によれば、送配水系統全体で消費電力量が最小となる送水ポンプおよび配水ポンプの運転スケジュールの決定が可能で、かつ、それを実現する配水計画を立案することが可能な水運用および配水制御システムが提供される。

【図面の簡単な説明】

【0010】

【図1】本発明の実施例1になる水運用および配水制御システムの全体構成を示すブロック図である。

【図2】実施例1のシステムにおける浄水場のデータ構造の一例を示す図である。

【図3】実施例1のシステムにおける配水池のデータ構造の一例を示す図である。

【図4】実施例1のシステムにおけるポンプのデータ構造の一例を示す図である。

【図5】実施例1のシステムにおける管のデータ構造の一例を示す図である。

【図6】実施例1のシステムにおける頂点のデータ構造の一例を示す図である。

【図7】実施例1のシステムにおける需要パターンのデータ構造の一例を示す図である。

【図8】実施例1のシステムにおける配水計画のデータ構造の一例を示す図である。

【図9】実施例1のシステムで実行される処理の詳細を示すフローチャート図である。

【図10】実施例1のシステムにおける送配水系の一つ目の例を示す図である。

【図11】実施例1のシステムにおける配水制御処理の詳細を示すフローチャート図である。

【図12】実施例1のシステムにおける配水量と消費電力量の対応の示すグラフを含む図である。

【図13】実施例1のシステムにおける水運用計画立案処理の詳細を示すフローチャート図である。

【図14】実施例1のシステムにおける連携処理の詳細を示すフローチャート図である。

【図15】実施例1のシステムにおける送配水系の二つ目を示す図である。

【図16】実施例1のシステムにおいて表示する画面の一例を示す図である。

【図17】本発明の実施例2になる水運用および配水制御システムの各設備の時間ごとの電力料金のテーブルを示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0011】

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。

【実施例1】

【0012】

第一の実施形態（実施例1）について、図1を参照しながら説明する。

図1は、本発明の実施例1になる水運用および配水制御システムの全体構成を示すブロック図である。図からも明らかなように、このシステムは1000、概略すれば、計画装置1001と、記憶装置群1002と、送配水系1003と、入出力装置1004とから成る。以下、各構成要件について、更に詳細に説明する。

【0013】

まず、計画装置1001は、後述の配水制御処理を実行する配水制御部1011と、後述の水運用計画立案処理を実行する水運用計画立案部1021と、後述の連携処理を実行する連携部1031と、そして、前記記憶装置群1002及び送配水系統1003とデータ及び制御信号の送受信を行う入出力部1041とから構成される。なお、各部の処理については、後述する。また、計画装置1001は、当該装置を動作させるためのソフトウェア等を格納するための内部メモリ及び演算装置を備えている。

【0014】

10

20

30

40

50

記憶装置群 1002 は、送配水系データ記憶装置 1012、需要パターン記憶装置 1022、計算条件データ記憶装置 1032、及び、運用実績データ記憶装置 1042 から成る。より具体的には、この記憶装置群 1002 において、前記記憶装置 1012 は送水系統および配水系統（以下、まとめて「送配水系統」と呼ぶ）を構成する送配水設備のデータを記憶している。なお、詳細は後述する。

【0015】

次に、送配水系 1003 は、少なくとも 1 つ以上の配水所 1013 と、やはり少なくとも 1 つ以上の配水管網 1023 とから構成されており、各配水所 1013 は、配水所制御装置 1113、配水ポンプ 1213、及び、配水池 1313 から構成されている。また、各配水管網 1023 は、配水所からの供給先である需要家 1223、需要家と配水所を接続するための配水管 1123、及び、配水管分岐点 1323 から構成されている。

10

【0016】

また、送配水系 1003 は、更に、送水管 1033 と、送水管分岐点 1043 と、浄水場 1053 と、配水池 1063 と、送水ポンプ 1073 を含んで構成されている。

入出力装置 1004 は、上記計画装置 1001 のユーザに情報を表示し、又は、ユーザの命令を受信するための装置である。

【0017】

なお、以下では、配水所 1013 と配水管網 1023 から成る系を「配水系統」と呼び、各配水所 1013 内の配水池 1313 と、そして、配水所外に存在する送水管 1033、送水管分岐点 1043、浄水場 1053、送水ポンプ 1073、及び、配水池 1063 とから成る系を「送水系統」と呼ぶ。

20

【0018】

また、ユーザとは、本システムを用いて計画立案を実施する人間であり、例えば、浄水場の運転員などが該当する。

【0019】

また、上記の図では、簡便のため、配水所の符号を一部省略しているが、当該図 1 の例では、配水所 1013 は 4 か所に、配水管網 1023 は 2 つが存在している。

【0020】

ここで、記憶装置群 1002 を構成する各記憶装置の詳細について説明する。

図 2 は、当該記憶装置 1012 が記憶する、浄水場 1053 を含む浄水場に関するデータ（浄水場データ）の構造の一例を示す。図のテーブル 201 にも示す通り、各浄水場は、固有の ID と、日量あたりの浄水量を定めた浄水能力と、浄水場に入る管および浄水場から出る管 ID とを、それぞれ、記憶している。

30

【0021】

図 3 は、やはり、上記記憶装置 1012 が記憶する、配水系統の配水池 1313、又は、送水系統の配水池 1063 を含む配水池に関するデータ（配水池データ）の構造の一例を示す。図のテーブル 301 にも示す通り、各配水池は、固有の ID と、後述する水運用計画立案処理、又は、後述する配水制御処理において入力とする初期水位と、配水池に入る管および配水池から出る管と、後述する制約を定めるための下限水位および上限水位とを、それぞれ、記憶している。

40

【0022】

図 4 も、同様に、上記記憶装置 1012 が記憶する、配水ポンプ 1213、又は、送水ポンプ 1073 のデータ（ポンプデータ）の構造の一例を示す。図のテーブル 401 にも示す通り、各ポンプは、固有の ID と、ポンプが設置されている施設と、ポンプから送水または配水可能な吐出流量の上限と、ポンプの吐出圧の上限と、ポンプの回転数を、それぞれ、記憶している。なお、このテーブル 401 は、前記吐出圧、吐出流量、及び／又は、回転数の時系列のデータを記憶してもよい。また、その他、インバータ効率やモータ効率などポンプ特有のデータを記憶してもよい。

【0023】

図 5 は、上記記憶装置 1012 が記憶する、配水管 1123、及び、送水管 1033 を

50

含む、送配水管路に関するデータ（管データ）の構造の一例を示す。図のテーブル501にも示す通り、各管は、固有のIDと、管の長さ、管の口径と、管網解析において用いる管路抵抗と、管の始点および管の終点を、それぞれ、記憶している。さらに、管を流れる水の流量および流量の上限を記憶している。ここで、水の流量は、単一の値ではなく時系列の値を記憶してもよい。

【0024】

また、テーブル501に記載されるIDは、括弧の中の第一引数が管の始点であり、第二引数が終点であることを意味する。加えて、引数は頂点でなければならない。ここで、頂点とは、例えば、浄水場、配水池、ポンプ、送水管分岐点、配水管分岐点、又は、需要家の何れかである。例えば、テーブル501における「p(w1,r1)」は、浄水場「w1」が始点であり、配水池「r1」が終点であるように接続した管を意味する。

10

【0025】

図6は、上記記憶装置1012が記憶する、配水管分岐点1323、送水管分岐点1043、及び、需要家1223を含む分岐点・需要家に関するデータ（頂点データ）の構造の一例を示す。図のテーブル601には、配水管分岐点又は送水管分岐点と、需要家のデータが記憶される。

【0026】

より具体的に述べると、前記分岐点を意味する場合には、前記分岐点を持つ固有のIDと、分岐点の標高と、そして、需要量が設定されていないことを意味する文字列である「null」を記憶する。他方、前記需要家を意味する場合は、需要家の固有のIDと、需要家の標高と、需要量と、後述する需要量データに記載される需要パターンへの参照「dp1」が記憶される。

20

記憶装置群1002を構成する他の記憶装置である上記記憶装置1022は、各需要家が持つ一日の需要量パターンを記憶している。

【0027】

図7は、上記需要量パターンのデータ構造の一例を示す。図のテーブル（需要パターン）701にも示す通り、各需要パターン毎に、固有のIDが設定されており、そして、一日の中で設定された各時刻における需要量を、それぞれ、記憶している。ここで時刻とは、一時間を単位として以降の実施例に記載するが、しかしながら、本発明はこれに限定されることなく、例えば、分単位や二時間以上を単位としてもよい。

30

【0028】

また、上記の記憶装置1032は、後述の計画装置が実行する処理の計算条件を記憶している。ここで、計算条件とは、例えば、前記送配水設備を動作させたときの各々の消費電力量を計算するための計算式や、管網において成立しなければならない水理条件を記述する式、処理の要所で用いる定数などが該当する。加えて、当該記憶装置1032は、図8に示す配水計画を記憶している。

【0029】

図8に一例を示す配水計画とは、配水所に設置された配水池からの、単位時間当たりの配水量を記述した計画である。テーブル801にも示した通り、各配水所毎に、ある時刻における配水量を記載したテーブルの形で表現する。なお、計画装置1001は、後述するように、当該装置が実行する処理において、配水計画を立案する。

40

【0030】

また、上記の記憶装置1042は、浄水場、配水池、送水ポンプ、又は、配水ポンプが稼動した際の実績値（例えば、実際の配水量など）を記憶する。その他、管毎の個別の流量などを記憶してもよい。なお、この記憶装置1042が記憶するデータ構造は、前記テーブル201など同一の形式であり、但し、格納する値は実績値となる。

【0031】

ここで、再び上記図1に戻り、上述した送配水系統1003は、計画装置1001の処理結果を受けて動作する、送配水のための施設及び需要家である。また、各送配水系は、後述する計画装置の処理において決定された水運用計画に基づき、以下のように動作する

50

。

(a) 浄水場 1053 は、単位時間当たりの送水量として定められた量の上水を、造水する。

(b) 送水ポンプ 1073 は、上記の上水を圧送により配水池へ送水する。

(c) 本システムが送水ポンプ又は配水ポンプを用いずに送水する場合は、自然流下により送水を行う。

(d) 配水所 1013 は、自然流下又は配水ポンプを用いた圧送により、配水管網へ配水し、需要家 1223 へ上水を供給する。なお、配水ポンプ 1073 の運転は、配水所 1013 が保持する配水所制御装置 1113 が行う。

【0032】

10

そして、前記入出力装置 1004 は、例えば、キーボードやポインティングデバイス等の入力装置と、後述する計画装置の処理の結果、及び、送配水設備のデータを表示する出力装置から構成される。

【0033】

以下、上記にその構成を説明した水運用および配水制御システム 1000 において、上記計画装置 1001 が有する配水制御部 1011、水運用計画立案部 1021、連携部 1031、及び、入出力部 1041 が実行する処理について、添付の図 9 を参照しながら、説明する。なお、当該処理は、入出力装置 1041 が、ユーザから受信した起動信号を前記計画装置 1001 の入出力部 1041 に送信し、当該入出力部 1041 が受信することで実行される。そして、計画装置 1001 は、図 9 に記載のフローチャートに従って動作する。

20

【0034】

計画装置 1001 は、起動信号を受信した後（ステップ S100）、処理（ステップ S101）において、上記記憶装置群 1002 が保持するデータを、ユーザの必要に応じて、手動で修正する。

【0035】

続いて、ユーザは、入出力装置 1004 を介して、上記で修正後の送配水系データ、需要家パターンデータ、及び／又は、計算条件データを、計画装置 1001 の入出力部 1041 へ送信する。この時、計画装置 1001 は、かかるデータを受信すると（データ受信：ステップ S111）、記憶装置群 1002 が保持するデータを更新する働きをする。

30

【0036】

次に、記憶装置群 1002 から、処理に必要なデータを内部メモリに読み込む。具体的には、送配水系データ、需要パターンデータ、及び／又は、計算条件データである。

【0037】

次いで、計画装置 1001 は、配水制御処理を実行し（ステップ S121）、更に、水運用計画立案処理を実行する（ステップ S131）。

【0038】

その後、終了判定を行い（ステップ S141）、その結果、終了条件を満たしているならば（「Yes」）、処理結果を入出力装置 1004 へ送信して表示処理する（ステップ S151）。それ以外の場合には（「No」）、計画装置 1001 は、上記ステップ S104 の配水制御処理の結果、及び、ステップ S131 の水運用計画立案処理の結果を、連携処理（ステップ S161）した後、再度、配水制御処理（ステップ S121）及び水運用計画立案処理（ステップ S131）を実行し、これを、終了条件を満たす（「Yes」）まで繰り返し、表示処理する（ステップ S151）。

40

【0039】

続いて、上述した計画装置 1001 における処理の詳細について、送配水系統の一例を示す図 10 を用いて説明する。ここでは、各浄水場「w1」及び「w2」が上水を、矢印で表現した各送水管、及び、ポンプ「p2」と「p3」を経由して、配水所「a5011」と「a5012」に設置された配水池「r1」及び「r2」へ送水する。その後、各配水所は、ポンプ「p1」又は「p4」、配水管「p(p1,j2)」又は「p(p4,j1)」、及び、配水管網「pn1」を経由して、

50

需要家へ上水を供給する。なお、ここでは、説明の簡単のため、或る配水所と配水管網をつなぐ管は、丁度、一つであるとして図示している。

【0040】

図10に示すように、配水所「a5011」は、ポンプ「p1」と配水管分岐点「j2」を結ぶ管で、配水所「a5012」は、ポンプ「p4」と配水管分岐点「j1」を結ぶ管で、それぞれ、配水管網「pn1」に接続されている。但し、更に複雑な送配水系統に適用する際には、或る配水所から配水管網へ複数の管により接続してもよい。

【0041】

(1) 配水制御処理

図11は、計画装置1001が配水制御部1011で実行する「配水制御処理」(図9のS121を参照)の詳細を示すフローチャートである。即ち、計画装置1001は、当該処理において、後述する連携処理が実行済みか否かを判定する(ステップS251)。判定の結果、実行済み(「Yes」)である場合には、計画装置1001は、後述の吐出圧力計算処理(ステップS201)以下の処理を実行し、そうでない場合(「No」)は後述の需要量設定処理(ステップS231)以下の処理を実行する。

【0042】

より具体的には、計画装置1001は、需要量設定処理(ステップS201)において、上述した図9のデータ受信処理(ステップS111)で受信した需要パターンデータを基に、配水管網「pn1」へ供給する上水の総量「 $Dem_{\{pn_i\}}$ 」を、以下の式1により計算する。

【0043】

【数1】

$$Dem_{pn_i} = \sum_{t \in T} \sum_{d \in pn_i} d(dem(t)), pn_i \in PN$$

ここで「T」とは、計画を立案する期間である。例えば、1時間単位で24時間分の計画を立案する場合は、 $T=\{1,2,\dots,24\}$ である。「PN」とは、各配水系統に存在する全ての配水管網の集合である。また、「 $d(dem(t))$ 」とは、需要家「d」の時刻「t」における需要量である。

【0044】

なお、これらは、計算装置1001が読み込んだ送配水系統データ内に格納されており、例えば、上記図6のテーブル601に記載された「需要量パターン」の該当時刻を参照することで得られる。

ここで、上記式1は、一般的に記述するために、配水管網を「pn_i」としているが、上記図10の例では、丁度一つの配水管網「pn1」が存在するのみである。そのため、説明の都合上、単に、これを「pn1」として、式を記述することもある。

【0045】

また、計画装置1001は、計算した値「 $Dem_{\{pn_i\}}$ 」を、当該装置が保持するメモリ内に格納する。加えて、単位時間毎の需要「 $Dem_{\{pn_i\}}(t)$ 」を、以下の式2により計算した後、その結果を自身が保持するメモリに格納する。

【0046】

【数2】

$$Dem_{pn_i}(t) = \sum_{d \in pn_i} d(dem(t)), t \in T, pn_i \in PN$$

ここでも、「T」は、前記と同様に、計画期間であり、例えば、時刻「t」は一時間単位で設定される。

【0047】

次に、計画装置1001は、変数および制約設定処理(ステップS211)において、

10

20

30

40

50

上記図 9 の配水制御処理（ステップ S 1 2 1）において装置が決定する変数および変数を決定するにあたり課せられる制約を設定する。

【0048】

また、上記図 9 の配水制御処理（ステップ S 1 2 1）においては、配水計画も決定する。即ち、計画装置 1001 が、後述するが、配水量および配水所の吐出圧を決定変数とした最適化問題を生成し、そして、当該装置が配水量計算処理（ステップ S 2 2 1）を実行して前記問題を解くことで、配水計画を生成する。

【0049】

即ち、上述した計算条件データ記憶装置 1032 は、或る配水所「r」が時刻「t」において配水する量「 $q_{r,t}$ 」を、以下の式 3 の形で定めるモデルを記憶している。加えて、当該記憶装置は、吐出圧を「 $h_{r,t}$ 」とし、以下の式 4 の形で定めるモデルを記憶している。

10

【0050】

【数 3】

$$q_{r,t}, r \in R, t \in T$$

【0051】

【数 4】

$$h_{r,t}, r \in R, t \in T$$

20

ここで、「R」は、当該記憶装置 1032 が記憶する、配水所全体の集合を表す記号である。

【0052】

次に、計画装置 1001 は、上述した記憶装置 1032 が記憶している制約データに従い、制約を設定する。即ち、計画装置は、送配水系データおよび前記の配水管網の需要量（本例では、「Dem_{pn1}」及び「Dem_{pn1}(t)」）を基に、制約を構成する。

まず、各配水管網における一日の需要量満たす必要がある。これは、以下の式 5 の通り設定する。

30

【0053】

【数 5】

$$\sum_{r \in R_{pn_i}} q_{r,t} = Dem_{pn_i}(t), t \in T, pn_i \in PN$$

ここで、「PN」は全ての配水管網の集合であり、「 $R_{\{pn_i\}}$ 」は配水管網「pn_i」に対して供給する全ての配水所の集合である。

【0054】

即ち、計画装置 1001 は、以上の制約のもとで、各時刻「t」における各配水所「r_i」のポンプ消費電力量「 $f(r_i, t)$ 」の総和を最小化するよう、前記「 $q_{r,t}$ 」を決定する最適化問題を解く。

40

【0055】

また、上述した記憶装置 1032 は、消費電力量を最小化する目的関数を、以下の式 6 の形で記憶している。

【0056】

【数 6】

$$\sum_{t \in T} \sum_{r_i \in R} f(r_i, t)$$

【0057】

なお、当該記憶装置、時刻「t」における或る配水所「r_i」のポンプの消費電力量を計算するモデルとして、「f(r_i, t)」の計算方法を、以下の式7として記憶している。

【0058】

【数 7】

$$f(r_i, t) = C h_{r_i, t} q_{r_i, t}$$

ここで、「C」は消費電力量の計算のために定めた定数であり、「h_{r_i}」は配水所から上水を圧送する際の吐出圧である。

【0059】

上記式7は簡易的なモデルであり、計算条件データ記憶装置1032が記憶する目的関数は、より精緻な目的関数としてもよい。例えば、配水所が複数のポンプを含む場合、各々のポンプの台数や組合せ、各ポンプの回転数、効率の変化を変数として持つように記憶してもよい。なお、吐出圧の計算については、後述する。

【0060】

吐出圧は、或る配水管網「pn」へ供給する各配水所の配水量バランスに応じて変化する。そのため、或る配水管網「pn」へ供給する各配水所「r_i」からの供給量「q_{r_i}」と、「pn」へ供給するための消費電力量を対応させた表を用意し、それを用いて消費電力量を近似的に計算する。

【0061】

例えば、「pn1」へ供給する配水所「a5011」及び配水所「a5012」の配水量と、そのときの消費電力量は、図12に示すように、3次元のグラフで表せる。なお、このようなグラフは、既存の技術である管網計算を様々な条件の配水計画に対してシミュレーションした結果を、計算条件データに予め格納しておくことで作成できる。また、上述した運用実績データ記憶装置1042が記憶している運用実績を基に作成することもできる。また、配水所が3つ以上に増えた場合でも、前記と同様に、各配水所からの配水量バランスと消費電力量の対応グラフを作成することができる。そして、上記グラフを用いることで、各時刻「t」において、消費電力量が最小の配水量バランスを決定できる。

【0062】

続いて、計画装置1001は、吐出圧計算処理（ステップS231）において、上述した配水計画で定められた配水量に応じて、配水管網内で低圧点を発生させないように配水するためのポンプの吐出圧を決定する。なお、ここで、配水量が既知の下でそのような吐出圧を決定することは、既に、上記の特許文献2や、その他、例えば、管網計算を用いた配水制御に関する既存技術により可能であるため、その詳細については割愛する。

即ち、計画装置1001は、上述したように、管網計算を用いた既存技術により、吐出圧を決定する。

【0063】

その後、計画装置1001は、最後に、データ更新処理（ステップS241）により、これまでに計算対象とした送配水系統の設備のデータを、上述した計算結果に従って、更新する。具体的には、計画装置が、生成した配水計画を計算条件データ記憶装置に保存する。加えて、計画装置は、管網計算時に算出された水理条件を送配水系データ記憶装置に保存する。

【0064】

ここで、水理条件とは、管を水が流れるに当たり満たすべき条件のことであり、少なく

10

20

30

40

50

とも、管の時刻毎の流量及び流速と、各管分岐点と需要家での水圧が含まれる。また、当該水理条件に加え、各管分岐点と需要家での損失水頭などの他の情報を保存してもよい。

【００６５】

（２）水運用計画立案処理

図１３は、計画装置１００１が、上記の水運用計画立案部１０２１にて実行する水運用計画立案処理（上記図９のステップＳ１３１）の詳細を示すフローチャートである。

水運用計画によれば、送水系の末端に存在する配水池に設定された需要量を満たすように、浄水場からその配水池までの管の流量を決定することで立案できる。ここで、需要量とは、単位時間あたりのその配水池からの配水量と等しい。

【００６６】

処理を開始すると、計画装置１００１は、まず、上記配水制御部１０１１での処理の後に計算条件データ記憶装置１０３２に保存された配水計画を読み込む（ステップＳ３０１）。

【００６７】

次いで、計画装置は、上記で読み込んだ配水計画を基に、配水池の１時間毎の需要量を設定する（配水所配水量設定処理：ステップＳ３１１）。例えば、上記で読み込んだ配水計画を基に、配水池「r1」の時刻「0」の需要量を「q0」、時刻「1」の需要量を「q1」、と設定する。このようにして需要量を設定した後、計画装置１００１は、更に、水運用計画を立案するための最適化問題の定式化を行う。

【００６８】

ここでは、計画装置１００１が上記図９にステップＳ１１１で示したデータ受信処理で読み込んだ送配水系データのうち、送水系データを対象として処理を行う。

【００６９】

前記データのうち、例えば、各送水管「p」の時刻「t」の流量「q_{p,t}」を決定変数とする。具体的には以下の式８で定められる。

【００７０】

【数８】

$$q_{p,t}, p \in P_{trans}, t \in T$$

ここで、「P_trans」は全ての送水管の集合、「T」は計画期間の集合である。

【００７１】

次に、計画装置１００１は、水運用計画における制約を定める（変数および制約設定処理：ステップＳ３２１）。

【００７２】

まず、管路分岐点において流入量は流出量と等しくなければならない。これは次の式９により記述できる。

【００７３】

【数９】

$$\sum_{v' \in v_{in}} q_{p(v',v),t} = \sum_{v'' \in v_{out}} q_{p(v,v''),t}, v \in J_{trans}, t \in T$$

ここで、「J_trans」は、全ての送水管分岐点の集合である。また、「v_in」と「v_out」は、送水管分岐点「v」に流入する管及び流出する管の集合である。

【００７４】

また、浄水場から流出する管の流量の総和は、浄水場の能力を超えてはいけない。これは次の式１０により記述できる。

【００７５】

10

20

30

40

【数 1 0】

$$\sum_{v \in w_{out}} q_{p(w,v),t} \leq UB_{p_t}, t \in T, p_t \in P_{trans}$$

ここで、「UB_{P_t}」は送水管の流量上限である。

【0 0 7 6】

さらに、配水池は、通常、運用上の水位下限が定められている。これは配水池の枯渇を避けるためである。加えて、配水池から上水が溢れるのを防ぐため、水位上限も定められている。配水池への流入はこれらの上下限を満たすよう行わなければならない。この制約は、次の式 1 1 により記述できる。 10

【0 0 7 7】

【数 1 1】

$$lb_r \leq vol(r, t) \leq ub_r, r \in Res, t \in T$$

ここで、「vol(r, t)」は、配水池「r」の時刻「t」における水位である。また、「r_{in}」及び「r_{out}」は、配水池「r」へ流入する全ての管の始点の集合及び配水池「r」から流出する全ての管の終点の集合である。

【0 0 7 8】

20

なお、時刻「0」の水位「vol(r, 0)」は、配水系データ記憶装置が記憶する配水池データの初期水位と等しい。また、他の時刻「t」における「水位vol(r, t)」は、時刻「-1」において流出及び流入した上水の量である。すなわち、次の式 1 2 計算できる。

【0 0 7 9】

【数 1 2】

$$vol(r, t) = vol(r, t-1) - \sum_{v \in r_{out}} q_{p(r,v),t} + \sum_{v' \in r_{in}} q_{p(r,v'),t}, t \in T - \{0\}$$

【0 0 8 0】

その後、計画装置 1 0 0 1 は、以上の制約の下で、各浄水場および配水池からの送水に用いる消費電力量が最小であるように流量「q_{p,t}」を決定する（送水量計算処理：ステップ S 3 3 1）。 30

【0 0 8 1】

送水系の消費電力量を表す関数、すなわち目的関数は、計算条件データ記憶装置が記憶しており、次の式 1 3 のように記述できる。

【0 0 8 2】

【数 1 3】

$$\sum_{t \in T} \left\{ \sum_{w \in WTP} \sum_{v \in v_{out}} g(q_{p(w,v),t}) + \sum_{r \in Res} \sum_{v \in v_{out}} g(q_{p(r,v),t}) \right\}$$

40

ここで「g(q_{p,t})」は、浄水場「w」または配水池「r」を始点とする管「p」の流量が「q_{p,t}」であるときの、送水に要する消費電力量である。

【0 0 8 3】

このように、上記の制約の下、既存の技術を用いて水運用計画を立案できるが、ここでは、その詳細については言及しない。

上記の水運用計画立案後、計画装置 1 0 0 1 は、送水系のデータを更新する（データ更新処理：ステップ S 3 4 1）。

【0 0 8 4】

具体的には、各送水管の各時刻における流量および配水池の各時刻における水位である。そして、更新されたデータは、計画装置 1 0 0 1 により、送水系データ記憶装置 1 0 1 50

2 に書き込まれる。

【0085】

(3) 連携処理

続いて、連携処理（図9のステップS161参照）では、上記図9の配水制御処理（ステップS104）及び水運用計画立案処理（ステップS131）により得られた送配水系データを基に、送配水系全体で消費電力量を削減するよう各管の流量を修正する。具体的には、配水計画で定めた配水所間の配水量バランスを、送水系の流量を含めて考慮して変化させることで実現する。

【0086】

計画装置1001は、以下に述べる処理により、消費電力量削減効果が大きい箇所を特定するため、配水管網に供給する複数の配水所を比較し、各々の配水コスト単価の比が高い箇所を発見する。

【0087】

また、計画装置1001は、その後、以下に述べる処理によりそのような配水所へ送水している送配水系統を特定し、管の流量を修正することで消費電力量を削減するよう送配水計画を修正する。

【0088】

図14は、計画装置1001が図1の連携部1031にて実行する連携処理（図9のステップS161参照）の詳細を示すフローチャートである。

処理が開始すると、まず、計画装置1001は、管の流量が更新済みの送配水系データを受信する（ステップS401）。

【0089】

次に、計画装置1001は、配水コスト単価算出処理（ステップS411）を実行し、各配水所から配水する際に、その配水所の配水コスト単価（kWh/m³）を計算する。これは、計画装置1001が、各配水所から送水系のネットワークを浄水場まで逆方向に探索し、その結果、その途中にある送水ポンプを抽出することにより、当該抽出した送水ポンプの消費電力量の和と、抽出した送水ポンプの送水流量の和との比として算出する。

【0090】

ここで、本処理の詳細を分かり易く説明するため、図15に示す送配水系を例にして説明する。

即ち、ポンプ「p2」、「p3」及び「p4」の消費電力量の和「 $(f(p2)+f(p3)+f(p4))$ 」を、管「 $p(p2,r2)$ 」「 $p(p3,r2)$ 」及び「 $p(p4,j1)$ 」を流れる流量の和「 $(q_{-}\{p(p2,r2),t\}+q_{-}\{p(p3,r2),t\}+q_{-}\{p(p4,j1),t\}, t=1,2,\dots,24)$ 」で除することで計算できる。以降では、上記の計算で得た或る配水所「i」の配水コストを、「 $rat(i)$ 」と表記する。計画装置1001は、ここで計算した各配水所の配水コスト単価を、自身が保持するメモリに保存する。

【0091】

次に、計画装置1001は、計画修正施設探索処理（ステップS421）を実行し、配水計画を修正する配水系統を決定する。

【0092】

なお、当該修正する範囲を決定するための最初の処理として、配水所間の比が最大の配水管網を選択する。例えば、配水管網が三か所以上の配水所から供給を受ける場合は、それらの配水所から二つ選ぶ組合せを列挙し、それぞれに対して比を計算して値が最大のものをを用いる。

【0093】

例えば、図15の例では、「 $rat(5011)/rat(a5012)$ 」と「 $rat(a5013)/rat(a5014)$ 」を比較し、配水管網「pn2」が選択されたとする。計画装置1001は、「pn2」を始点として、送配水系を逆向きに探索することにより、「pn2」へ供給する管と配水池とポンプと浄水場を発見する。なお、探索は、例えば、既存の技術である深さ優先探索などにより行う。また、或る方向への探索終了条件は、浄水場を発見することである。

【0094】

10

20

30

40

50

上記図 15 の例では、管「p(p4,j1)」、「p(p1,j2)」、「p(r1,p1)」、「p(w1,r1)」、「p(r2,p4)」、「p(p2,r2)」、「p(w1,p2)」、「p(p3,r2)」、「p(w2,p2)」、ポンプ「p1」、「p2」、「p3」、「p4」、配水池「r1」、「r2」、浄水場「w1」、「w2」が検出される。

【0095】

なお、本例では、説明の簡単のため、送水管分岐点を記載していないが、存在する場合においても、上記と同様の処理により、発見される。なお、計画装置 1001 は、発見した各送配水各設備について、送配水系データへの参照を自身のメモリへ格納する。

【0096】

次に、計画装置 1001 は、変数および制約設定処理（ステップ S431）において、管の流量を修正するための制約および決定変数を設定する。

10

【0097】

まず、上記の計画修正施設探索処理（ステップ S421）において発見した送配水設備から、送配水系ネットワークを構築する。なお、計画装置 1001 は、図 15 の送配水系を対象に上記の計画修正施設探索処理（ステップ S421）を実行する場合、計算対象とする範囲として、前述の図 10 と同一構造のネットワークを構築する。次に、計画装置 1001 は、上記のネットワーク上において、管の流量が満たすべき制約として、以下の式 14、式 15、式 16、式 17 を設定する。

【0098】

配水所から配水管網への流入量が、その配水管網での需要を満たす（式 14）は、以下の通り。

20

【0099】

【数 14】

$$\sum_{r \in R_{pn_i}} q_{r,t} = Dem_{pn_i}(t), t \in T, pn_i \in PN$$

ここで、各記号の意味は、前述の式 5 の説明と同一である。但し、図 15 の例では、「pn1」の需要量を満たす分だけ、管「p(p1,j2)」と管「p(p4,j1)」の流量を設定しなければならない。

30

【0100】

浄水場の浄水能力の上限を超えて流出しない（式 15）は、以下の通り。

【0101】

【数 15】

$$\sum_{v \in w_{out}} q_{p(w,v),t} + \sum_{v' \in w_{out'}} Q_{p(w,v'),t} \leq UB_w, t \in T, w \in WTP'$$

ここで、「WTP'」は、上述の計画修正施設探索処理（ステップ S421）において発見した全ての浄水場の集合である。また、「w_out」は、上述の計画修正施設探索処理（ステップ S421）において発見された送水管のうち、浄水場「w」から流出する管、「w_out'」はそれ以外の浄水場「w」から流出する管である。この「w_out'」に属する管は、この処理では修正の対象としないため、送水系データ記憶装置が記憶している管の流量を定数として用いる。その他の記号は、上記式 10 と同一である。

40

【0102】

送水系において、送水管分岐点では流入量と流出量が等しくなければならない。これは、以下の式 16 により表わされる。

【0103】

【数 1 6】

$$\sum_{v' \in v_{in}} q_{p(v', v), t} + \sum_{v''' \in v_{in}} Q_{p(v'', v), T} = \sum_{v'' \in v_{out}} q_{p(v, v''), t} + \sum_{v'''' \in v_{out}} Q_{p(v, v'''), t}, v \in J'_{trans}, t \in T$$

ここで、「J'_trans」は、上述の計画修正施設探索処理（ステップ S 4 2 1）において発見した全ての送水管分岐点の集合である。また、「v_in」及び「v_out」は、上述の計画修正施設探索処理（ステップ S 4 2 1）で発見されなかった浄水場または配水池またはポンプの集合である。この式 1 6 でも、上記式 1 5 と同様に、それらを結ぶ管の流量は送水系データ記憶装置が記憶している管の流量を定数として用いる。その他の記号は、上記式 9 と同一である。

【0 1 0 4】

各時刻において配水池の水位下限および水位上限を満たす（式 1 6）以下の通り。

【0 1 0 5】

【数 1 7】

$$lb_r \leq vol(r, t) \leq ub_r, r \in Res', t \in T$$

ここで、「Res'」は、上述の計画修正施設探索処理（ステップ S 4 2 1）において発見した全ての配水池の集合である。その他の記号は上記式 1 1 と同一である。ただし、「vol(r, t)」の計算においては、上述の式 1 5 および式 1 6 と同様に、計画修正施設探索処理（ステップ S 4 2 1）で発見されたか否かに応じて流入管を記述する必要がある。

【0 1 0 6】

このように、計画装置 1 0 0 1 は、以上の制約の下で送配水系の消費電力量の削減量を最大化する最適化問題を構成する。そして、計画装置 1 0 0 1 は、後述する変数および制約設定処理（ステップ S 4 3 1）及び管路流量最適化処理（ステップ S 4 4 1）において、上述の最適化問題を解くことで、各管の流量を決定する。

【0 1 0 7】

また、目的関数は、以下式 1 8 のように記述できる。

【0 1 0 8】

【数 1 8】

$$F_{prev} - \sum_{t \in T} \left\{ \sum_{w \in WTP'} \sum_{v \in v_{out}} g(q_{p(w, v), t}) + \sum_{r \in Res'} \sum_{v \in v_{out}} g(q_{p(r, v), t}) \right\}$$

【0 1 0 9】

このように、計画装置 1 0 0 1 は、上記の通り、最適化問題を設定した後（変数および制約設定処理：ステップ S 4 3 1）、管路流量最適化処理（ステップ S 4 4 1）を実行して前記の問題を解くことで、管の流量を決定する。なお、解法は、例えば、既存の技術である遺伝的アルゴリズム等の適当な解法を用いることができる。

【0 1 1 0】

そして、計画装置 1 0 0 1 は、前記処理の計算結果を、送配水系データ記憶装置に保存し（データ更新処理：ステップ S 4 5 1）、その後、当該連携処理を終了する。

【0 1 1 1】

ここで、再び、上記の図 9 の説明に戻る。即ち、上記の連携処理（ステップ S 1 6 1）を終了した時点では、各管の流量は定まっているが、配水所からの詳細なポンプの運転制

10

20

30

40

50

御等は定まっていない。

【0112】

そこで、計画装置1001は、再度、配水制御処理（図9のステップS121）を実行することで、実運用のために必要なポンプ制御を実行する。同様に、計画装置1001は、水運用計画立案処理（図9のステップS131）も実行する。

【0113】

その後、計画装置1001は、判定処理（図9のステップS141）を実行して終了判定を行う。なお、処理の終了条件は、「処理のループ回数が計算条件記憶装置の定める規定の回数である」、又は、「全ての配水管網を始点とした探索が実行された」のいずれかである。かかる終了条件を満たしている場合、計画装置1001は、表示処理（図9のステップS151）を実行し、入出力装置1004へ結果を表示するよう命令を送信する。

10

【0114】

ここで、入出力装置1004が表示する画面の一例を、図16に示す。入出力装置1004が表示する画面a501上には、記憶装置群1002が記憶する送配水系を表示する領域a502、ユーザが入力装置を介して選択した送配水設備の情報を表示する領域a503が表示される。例えば、入力装置としてポインティングデバイスを用意しておき、ユーザが当該入力装置を介して、符号a502で示された設備をクリックすると、計画装置1001は、入出力部1041でその情報を受信する。その後、計画装置1001は、選択された設備の情報を、各記憶装置から参照して表示する。

【0115】

また、図16の表示例では、或る送水管の時間毎の流量をグラフ表示a502している。ここでは、簡単のため、送水管の流量のみを図示しているが、流速など、他のデータをも表示してもよい。また、管だけに限らず、ポンプや配水池、需要家などのデータを表示することもでき、加えて、同時に複数の設備のデータを表示することもできる。

20

【0116】

また、図中の符号a504は、記憶装置群1002を構成する前記各記憶装置が保存しているテーブルを表示する領域である。一例として、或る浄水場のデータを図示しているが、前記各記憶装置が保存している任意のテーブルを表示できる。加えて、キーボードなどの入力装置が、ユーザによりテーブルの値を変更するよう入力を受けた場合は、記憶装置群1002は、各々が保存するテーブルの情報を、前記入力に従い修正する。

30

【0117】

また、符号a505は目的関数の時間毎の累積値を表示する領域であり、a506は計画装置1001の処理を起動するためのボタンである。入力装置は、ユーザによりボタンa506が押下された情報を計画装置1001へ送信し、計画装置1001は、上記図9に示す処理を実行する。

【0118】

なお、ユーザは、本システムを、送配水設備の更新計画を立案するための意思決定支援としても利用できる。例えば、ユーザが本システムを実行し、計画装置1001が立案した計画を得る。ユーザは、その計画を閲覧することで、消費電力量が最大の設備を特定できる。

40

【0119】

更に、ユーザは、その情報を高効率機器（例えば、可変速のポンプ）への設備更新を行うための参考情報として利用できる。また、ユーザは設備を追加した場合の消費電力量の変化をシミュレーションすることもできる。例えば、予め浄水場や配水池を追加したデータを記憶した記憶装置1012を用意する。その後、ユーザは本システムを実行し、上述した配水制御部1011、水運用計画立案部1021、連携部1031により、上述した処理を実行させる。これにより、ユーザは、追加する前後での各設備の変化を知ることができる。

【実施例2】

【0120】

50

以下、本発明の第二の実施形態（実施例２）について、添付の図面を参照しながら説明する。

本実施例２の水運用および配水制御システムの特徴は、上述した実施例１とは異なり、計画装置１００１が消費電力量ではなく、電力料金を最小化しよう、配水計画および水運用計画を立案する点である。

【０１２１】

具体的には、計算条件データ記憶装置１０３２（上記図１を参照）が、消費電力量から電力料金を計算する式の記述方法、及び、そのための変数や定数を記憶している。加えて、配水制御部１０１１、水運用計画立案部１０２１、及び、連携部１０３１は、前述した最適化計算において、目的関数を電力料金とし、これを最小化するように処理を実行する。

10

【０１２２】

計算条件データ記憶装置１０３２が記憶する電力料金について、以下に説明する。

一般的に、国や地域、供給家と水道事業者で結ばれる契約形態に応じて、電力料金は異なる。そのため、上記記憶装置１０３２は、各時間における電力料金を、テーブルの形で記憶する。

【０１２３】

図１７は、上記記憶装置１０３２が記憶するテーブルの一例を示しており、図において、テーブル９０１の横軸は時間を、縦軸は配水池ＩＤ又は浄水場ＩＤを示している。即ち、予め定めた時間枠「 t 」から「 $t+1$ 」の間に電力を「 $1kW$ 」を使用する場合にかかる料金を、配水池および浄水場毎に記憶している。なお、時間枠は、例えば、１時間間隔で設定できる。

20

【０１２４】

計画装置１００１が、或る配水池「 r_i 」の時間枠「 $t, t+1$ 」における電力料金を参照する場合には、定数「 $U(t, r_i)$ 」として記述する。同様に、浄水場「 w 」の場合は、「 $U(t, w)$ 」と記述する。

【０１２５】

次に、配水制御部１０１１が電力料金を最小化しよう最適化する場合について説明する。なお、上記実施例１との相違点は、目的関数を以下の式１９に変更する点である。

【０１２６】

【数１９】

30

$$\sum_{t \in T} \sum_{r_i \in R} U(t, r_i) f(r_i, t)$$

その他の点は、上記実施例１における（１）配水制御処理の説明と同一であり、ここではその説明を省略する。

【０１２７】

更に、水運用計画立案部１０２１が電力料金を最小化しよう最適化する場合について説明する。上記実施例１との相違点は、目的関数を以下の式２０に変更する点である。

【０１２８】

40

【数２０】

$$\begin{aligned} \sum_{t \in T} \{ & \sum_{w \in WTP} U(t, w) \sum_{v \in v_{out}} g(q_{p(w, v), t}) \\ & + \sum_{r \in Res} U(t, r) \sum_{v \in v_{out}} g(q_{p(r, v), t}) \end{aligned}$$

その他の点は、上記実施例１における（２）水運用計画立案処理の説明と同一であり、ここではその説明を省略する。

【０１２９】

50

そして、連携部 1031 が電力料金を最小化するよう最適化する場合について説明する。上記実施例 1 との相違点は、目的関数を以下の式 21 に変更する点である。

【0130】

【数 21】

$$F_{prev} - \sum_{t \in T} \left\{ \sum_{w \in WTP'} U(t, w) \sum_{v \in v_{out}} g(q_{p(w, v), t}) + \sum_{r \in Res'} U(t, r) \sum_{v \in v_{out}} g(q_{p(r, v), t}) \right\}$$

10

その他の点は、上記実施例 1 における (3) 連携処理の説明と同一であり、ここではその説明を省略する。

【実施例 3】

【0131】

以下、本発明の第三の実施形態（実施例 3）について説明する。

本実施例 3 と上記実施例 1 との相違点は、連携部 1031 が実行する計画修正施設探索処理（図 14 のステップ S421）にある。即ち、本実施例においては、配水計画を修正する配水系統を決定する際に実行する探索において、或る方向への探索終了条件を、予め定めた任意の距離だけ探索することとしている。

【0132】

20

実施例 1 では、その連携部 1031 が実行する計画修正施設探索処理（図 14 のステップ S421）は、例えば、図 15 の配水系において、「pn1」から探索を開始し、浄水場「w1」及び「w2」を発見した時点で探索を終了するものとして説明した。

【0133】

しかしながら、本実施例 3 においては、連携部 1031 が、例えば、探索する距離を「pn1」から「w3」までの距離とする。なお、そのような距離は、計算条件データ記憶装置 1032 が定数として予め記憶しておいてもよいし、計算方法を連携部 1031 が実行する上記計画修正施設探索処理（図 14 のステップ S421）の手続きとして記憶しておいてもよい。

【0134】

30

例えば、送配水系データ記憶装置 1012 が記憶する管データの距離は、「pn1」から「w3」までの経路上の分を足し合わせることで計算できる。連携部 1031 は、そのように探索することで、図 15 における管「p(p4, j1)」、「p(p1, j2)」、「p(r1, p1)」、「p(w1, r1)」、「p(r2, p4)」、「p(p2, r2)」、「p(w1, p2)」、「p(p3, r2)」、「p(w2, p3)」、「p(w2, r3)」、「p(r3, p5)」、「p(p5, j3)」、「p(p6, j4)」、「p(r4, p6)」、「p(p7, r4)」、「p(w3, p7)」、ポンプ「p1」、「p2」、「p3」、「p4」、「p5」、「p6」、「p7」、配水池「r1」、「r2」、「r3」、「r4」、浄水場「w1」、「w2」、「w3」を検出する。

【0135】

なお、計画装置 1001 が実行するその他の処理は、上記実施例 1 と同一であり、ここではその説明を省略する。

40

【0136】

また、本実施例 3 においては、探索の終了条件を距離として与えたが、これを浄水場や配水池等の配水系設備をある定数だけ発見したら終了する等としてもよい。そのような定数は、予め、上記記憶装置 1032 に記憶させておけばよい。例えば、図 15 において、浄水場を 3 か所発見したら終了するとすれば、前述と同等の設備が発見される。

【実施例 4】

【0137】

以下、本発明の第四の実施形態（実施例 4）について説明する。

本実施例 4 と上記実施例 1 との相違点は、計画装置 1001 が実行する配水制御処理（図 11 のステップ S211）において、二つ以上の候補となる配水計画候補を出力するこ

50

とである。

【0138】

例えば、計画装置1001が、上記配水制御処理（図11のステップS211）の実行において、最適化問題を遺伝的アルゴリズムなどの解候補を複数生成するアルゴリズムにより解くとする。計画装置1001は、このとき生成した解候補のうち、予め定めた上位「N」件を配水計画候補として出力する。なお、「N」は計算条件データ記憶装置が保存している定数である。また、計画装置1001が、実績値のデータを配水計画候補として用いてもよい。

【0139】

以降、計画装置1001が、水運用計画立案処理および連携処理を、配水計画候補の各々に対して第一の実施例と同様に実行する。但し、計画装置1001が二回以上、上記の配水制御処理（図9のステップS121）を実行する場合、二度目以降の当該処理に関しては、連携処理（図9のステップS161）で出力した「N」件の配水計画候補に対して、それぞれ、上記実施例1と同様に処理を実行し、1つの配水計画候補を出力する。

【0140】

その後、全ての配水計画候補に関して水運用計画立案処理および連携処理が完了した後、計画装置1001は、最終的に目的関数が最小となる配水計画および水運用計画を採用し、入出力装置1004へ送信する。計画装置1001は、そのときの送配水データを記憶装置1012へ記憶する。

【0141】

以上、本発明について詳細に説明したが、しかしながら、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。

【0142】

また、上記の各構成、機能、処理部、処理手段等は、それらの一部又は全部を、例えば集積回路で設計する等によりハードウェアで実現してもよい。また、上記の各構成、機能等は、プロセッサがそれぞれの機能を実現するプログラムを解釈し、実行することによりソフトウェアで実現してもよい。各機能を実現するプログラム、テーブル、ファイル等の情報は、メモリや、ハードディスク、SSD（Solid State Drive）等の記憶装置、または、ICカード、SDカード、DVD等の記憶媒体に置くことができる。

【0143】

また、制御線や情報線は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしも全ての制御線や情報線を示しているとは限らない。実際には殆ど全ての構成が相互に接続されていると考えてもよい。

【符号の説明】

【0144】

1000…水運用および配水制御システム、1001…計画装置、1011…配水制御部、1021…水運用計画立案部、1031…連携部、1041…入出力部、1002…記憶装置群、1012…送配水系データ記憶装置、1022…需要家データ記憶装置、1032…計算条件データ記憶装置、1003…送配水系、1013…配水所、1113…配水所制御装置、1213…配水池、1313…配水ポンプ、1023…配水管網、1123…配水管、1223…需要家、1323…配水管分岐点、1033…送水管、1043…送水管分岐点、1053…浄水場、1063…配水池、1073…送水ポンプ、1004…入出力装置


10

20

30

40

【図 1】

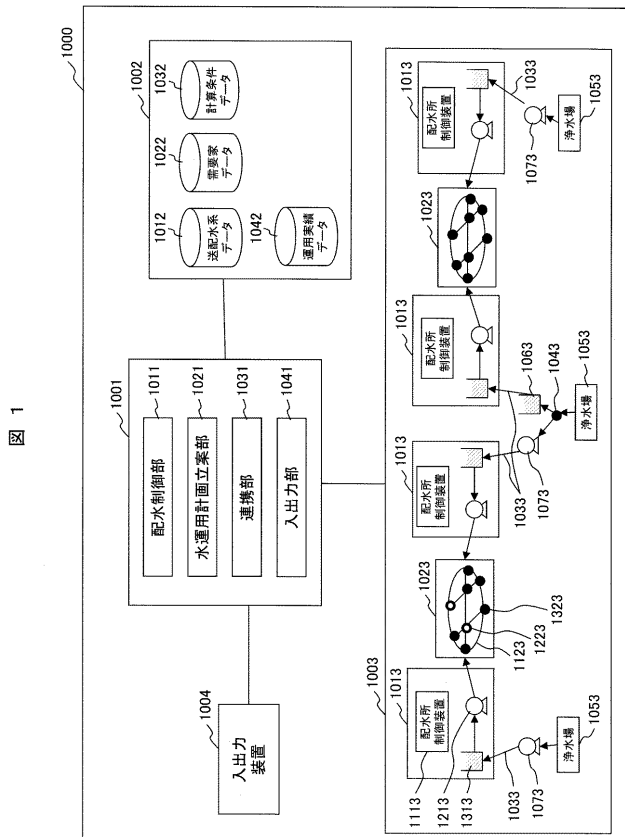

【図 2】

図 2

浄水場 ID	浄水能力 (m ³ /d)	管路 (出)	管路 (入)
w1	ub1	p(w1,r1)	null
w2	ub2	p(w2,r2)	null
...	...	...	...

【図 3】

図 3

配水池 ID	初期水位 (m)	下限水位 (m)	上限水位 (m)	管路 (出)	管路 (入)
r1	init1	lb1	ub1	p(r1,i1)	p(w1,r1)
r2	init2	lb2	ub2	p(r2,i2)	p(w1,r2)
...	...	...	...	...	...

【図 4】

図 4

ポンプ ID	設置施設	吐出量	吐出圧	回転数
pump1	r1	q1	h1	rpm1
pump2	w1	q2	h2	rpm2
...	...	...	...	...

【図 5】

図 5

管 ID	長さ	口径	管路抵抗	始点	終点	流量	流量上限
p(w1,r1)	l1	d1	c1	w1	r1	q1	ub_p_1
p(w1,r2)	l2	d2	c2	w1	r2	q2	ub_p_2
...	...	...	...	...	...	...	...

【図 8】

図 8

配水池 ID	時刻0 配水量	時刻1 配水量	時刻2 配水量	時刻3 配水量	...
r1	q0	q1	q2	q3	...
r2	q'0	q'1	q'2	q'3	...
...	...	...	...	...	...

【図 6】

図 6

頂点 ID	標高	需要量	需要パターン
j1	e3	null	null
d1	e4	dem1	dp1
...	...	...	...


【図 7】

図 7

需要パターン ID	時刻0 需要量	時刻1 需要量	時刻2 需要量	時刻3 需要量	...
dp1	x0	x1	x2	x3	...
dp2	y0	y1	y2	y3	...
...	...	...	...	...	...


【図 9】

図 9

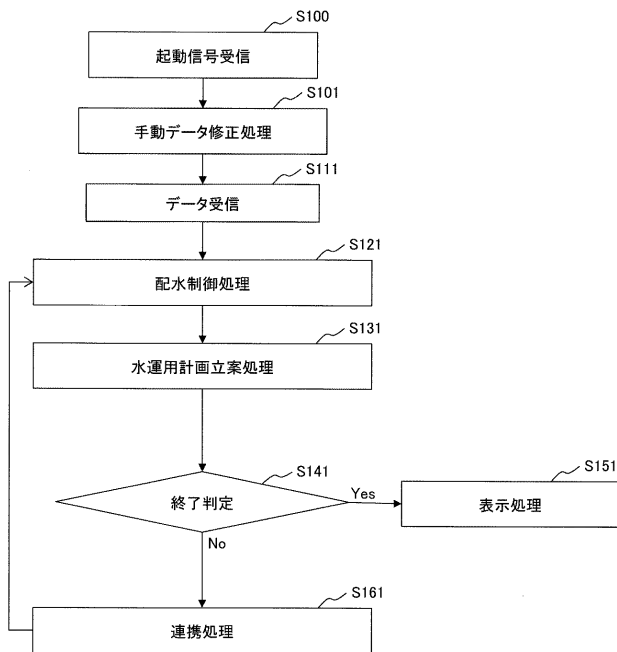


【図 10】

図 10

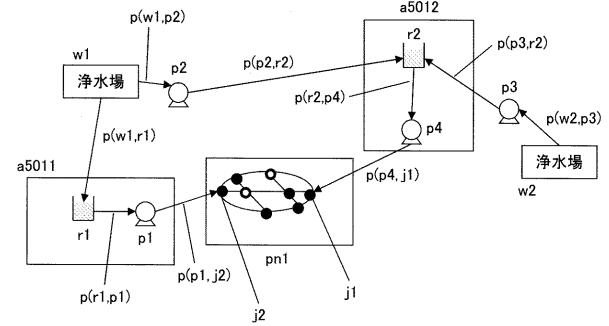


【図 11】

図 11

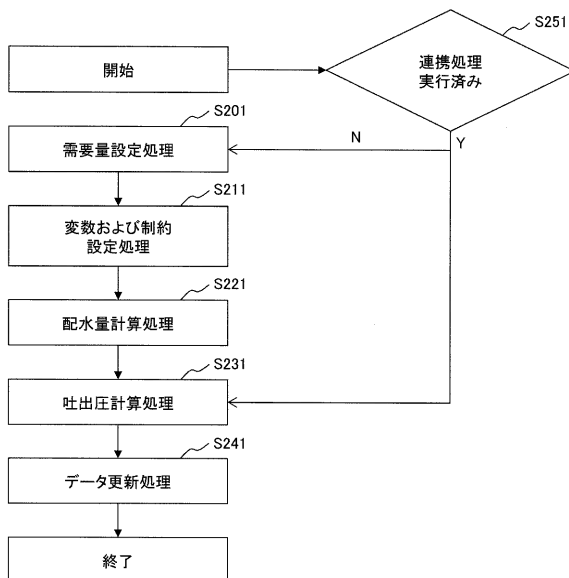


【図 12】

図 12

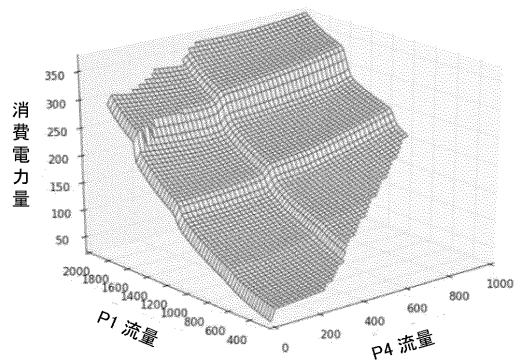


【図 13】

図 13

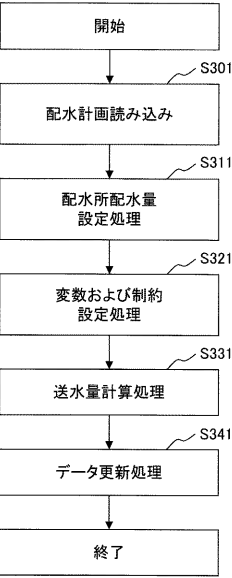


【図 14】

図 14

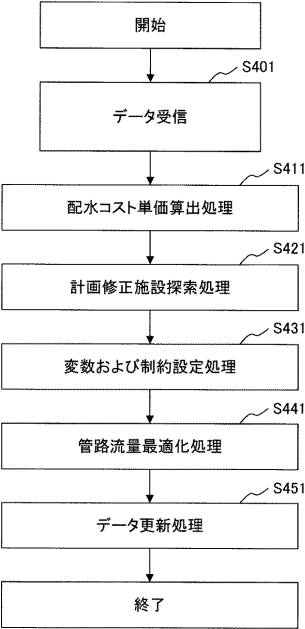


【図 15】

図 15

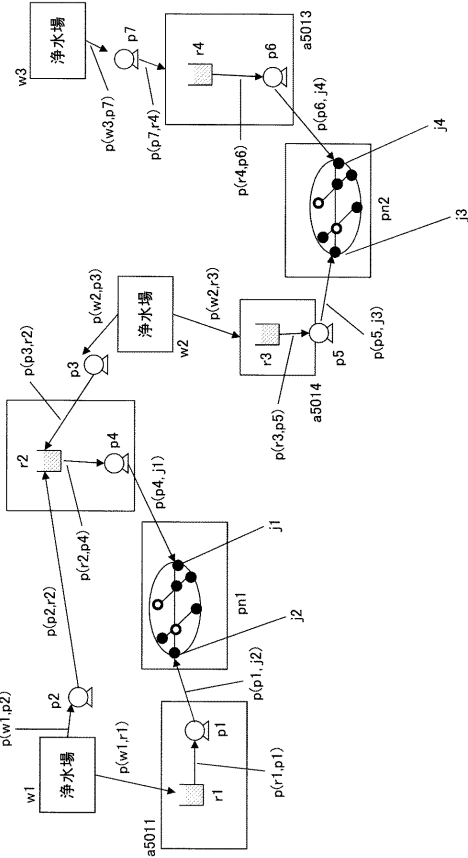

【図 16】

図 16

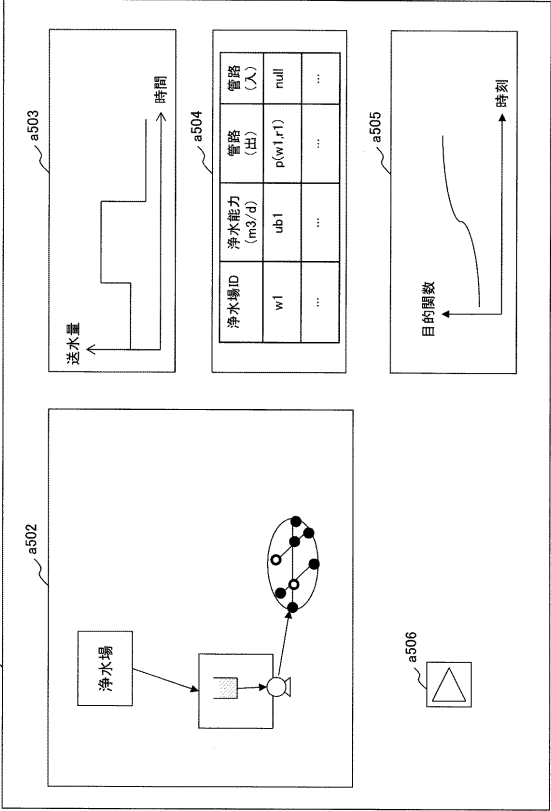

【図 17】

図 17

901

設備 ID	時刻0 料金	時刻1 料金	時刻2 料金	...
r1	U0	U1	U2	...
r2	U' 0	U' 1	U' 2	...
...	...	...	...	...
w1	U' ' 0	U' ' 1	U' ' 2	...
...	...	...	...	...

フロントページの続き

(72)発明者 武本 剛

東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 株式会社日立製作所内

(72)発明者 小熊 基朗

東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 株式会社日立製作所内

Fターム(参考) 5L049 CC06